

Ing. Petra Kirnerová**V Horách 810****460 15 Liberec**Váš dopis značky / ze dne
e-mail / 16.10.2024

Naše značka (uveďte v odpovědi)

547/2024

Vyřizuje
L. SlípkaVe Stráži p. R. dne
21. října 2024

věc: Vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území

Název stavby:

Katastrální území: Stráž pod Ralskem (756 466)


Dotčené pozemky p.č.: 1368/4

Při okraji výše uvedeného pozemku, v jeho souběhu, probíhá naše nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV, označeného jako V13, s odbočkami PV 132 a PV 133.


Jeho ochranné pásmo je 10 metrů od krajního vodiče (jedná se o vedení postavené do 31.12.1994).

V ochranném pásmu jsou dány omezující podmínky pro případnou výstavbu. Viz příloha T4411.

S pozdravem

ELPRO-DELICIA, a.s.
DIČ CZ61672637, Příbram V/174
výrobní divize Stráž pod Ralskem
471 27 Stráž p. Ralskem, Mírová 320
distribuce elektřiny
Ing. Luděk Slípka
vedoucí provozu
distribuce elektřiny
Stráž pod Ralskem

Přílohy: Zákres nadzemního vedení 35 kV ve snímku z KM
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení T4411

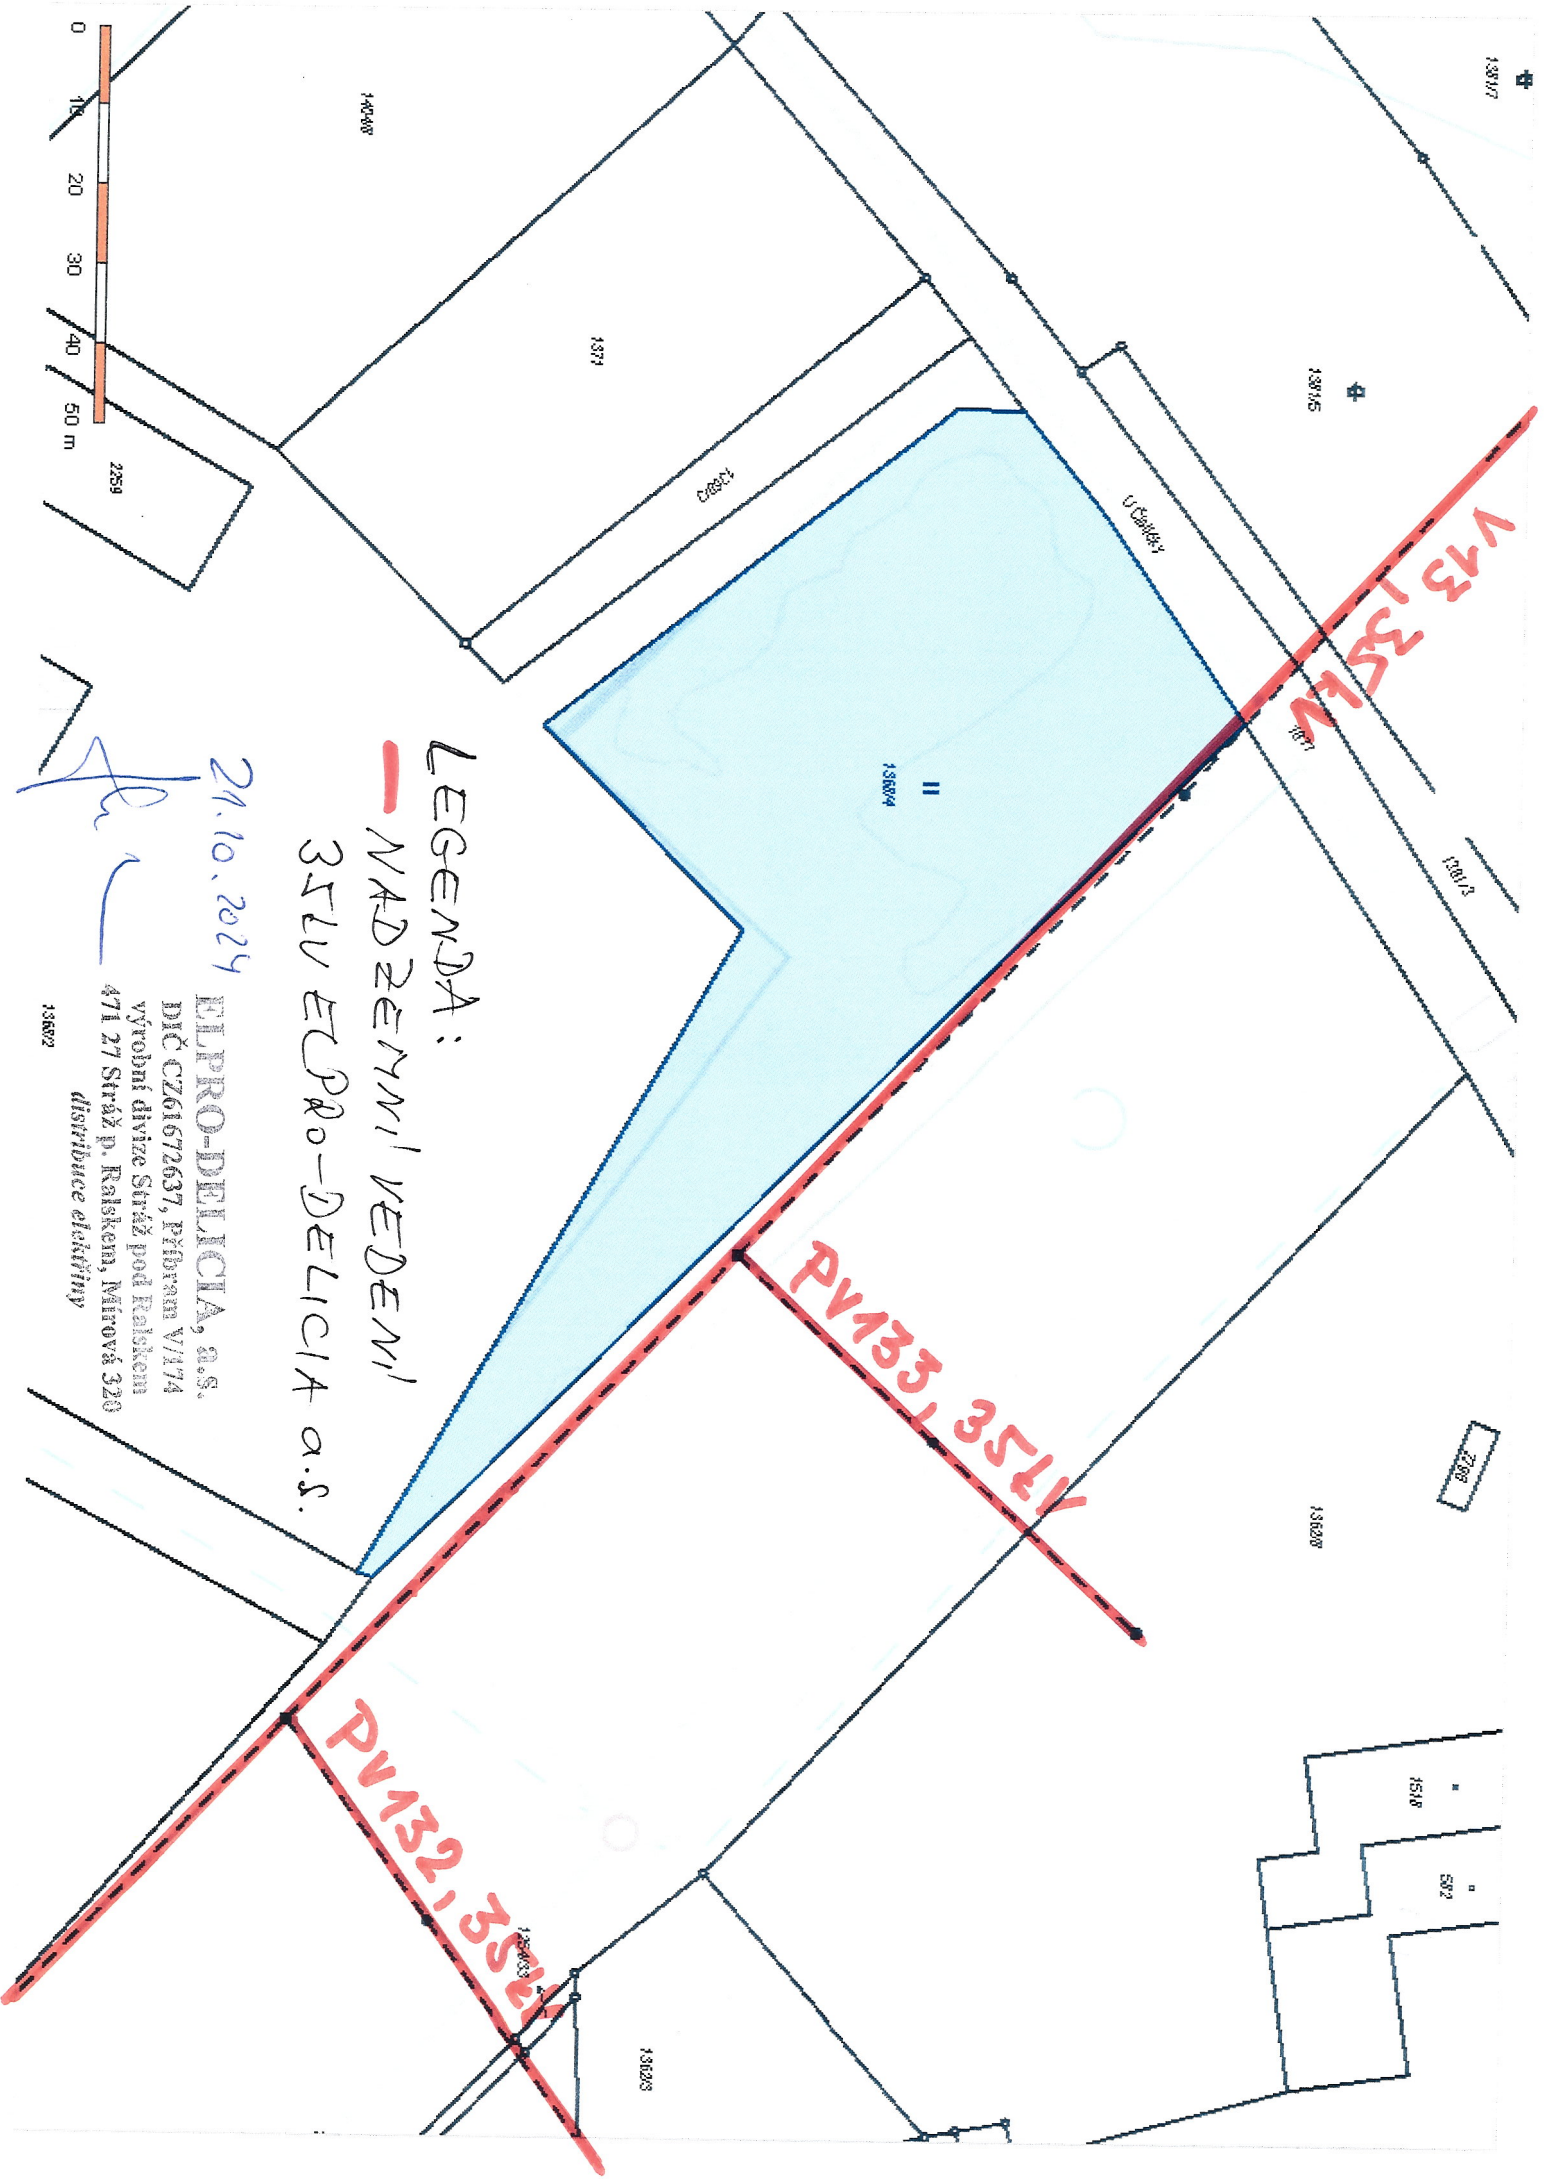

LEGENDA:

— NADZEMNÍ VEDENÍ
35kV ELPRŮ-DELICIA a.s.

29.10.2024

ELPRO-DELICIA, a.s.

DIČ CZ61672637, Příbram VI/174

výrobní divize Stráž pod Ralskem

471 27 Stráž p. Ralskem, Mírová 320

distribuce elektřiny

13882

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele lokální distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.